


warstwa ścieralna natrysk EPDM - 3mm
warstwa poliuretanowa SBR - 10mm
warstwa elastyczno-wiążąca typu ET - 35mm
warstwa klinująca z kruszywa 0-31,5mm - 5cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa 4-31,5mm - 10cm
warstwa odsączająca z piasku - 15cm
grunt rodzimny wskaźnik zagęszczenia $I_s=0,9$

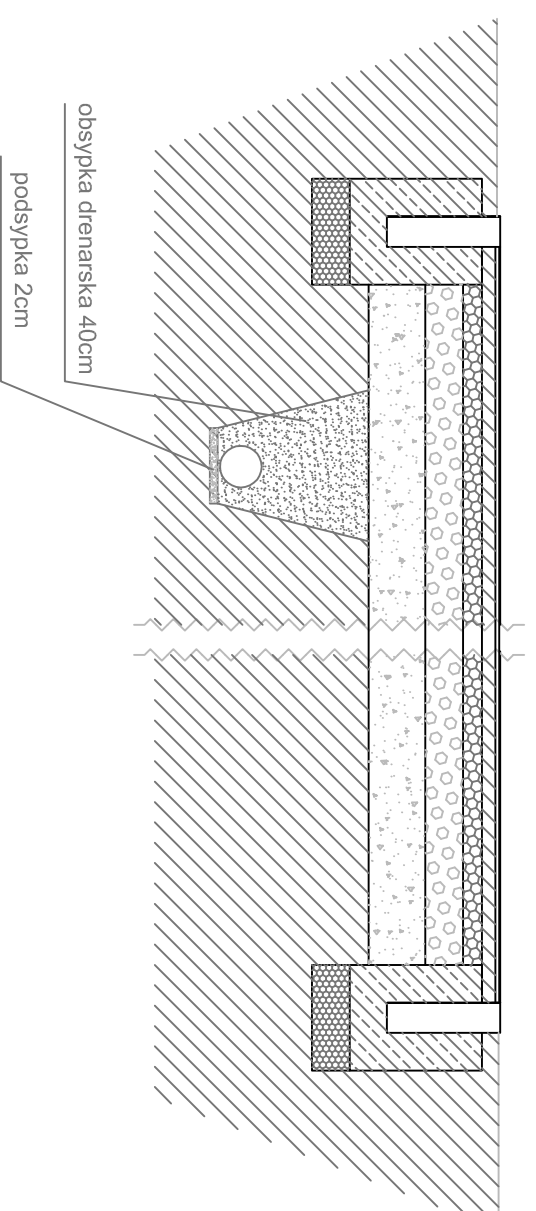

<b>BUDOWA BOSIKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BIEŻNIĄ W ŻYTOWIECKU</b>		
obiekt:	Przekrój przez nawierzchnię bieżni	
rysunek:		
adres obiektu:	Żytowiecko	rys. nr 11
Inwestor:	URZĄD MIASTA I GMINY W PONIĘCU	data:
projektował:		
opracował:		