


ROZWINIĘCIE I PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA [-]

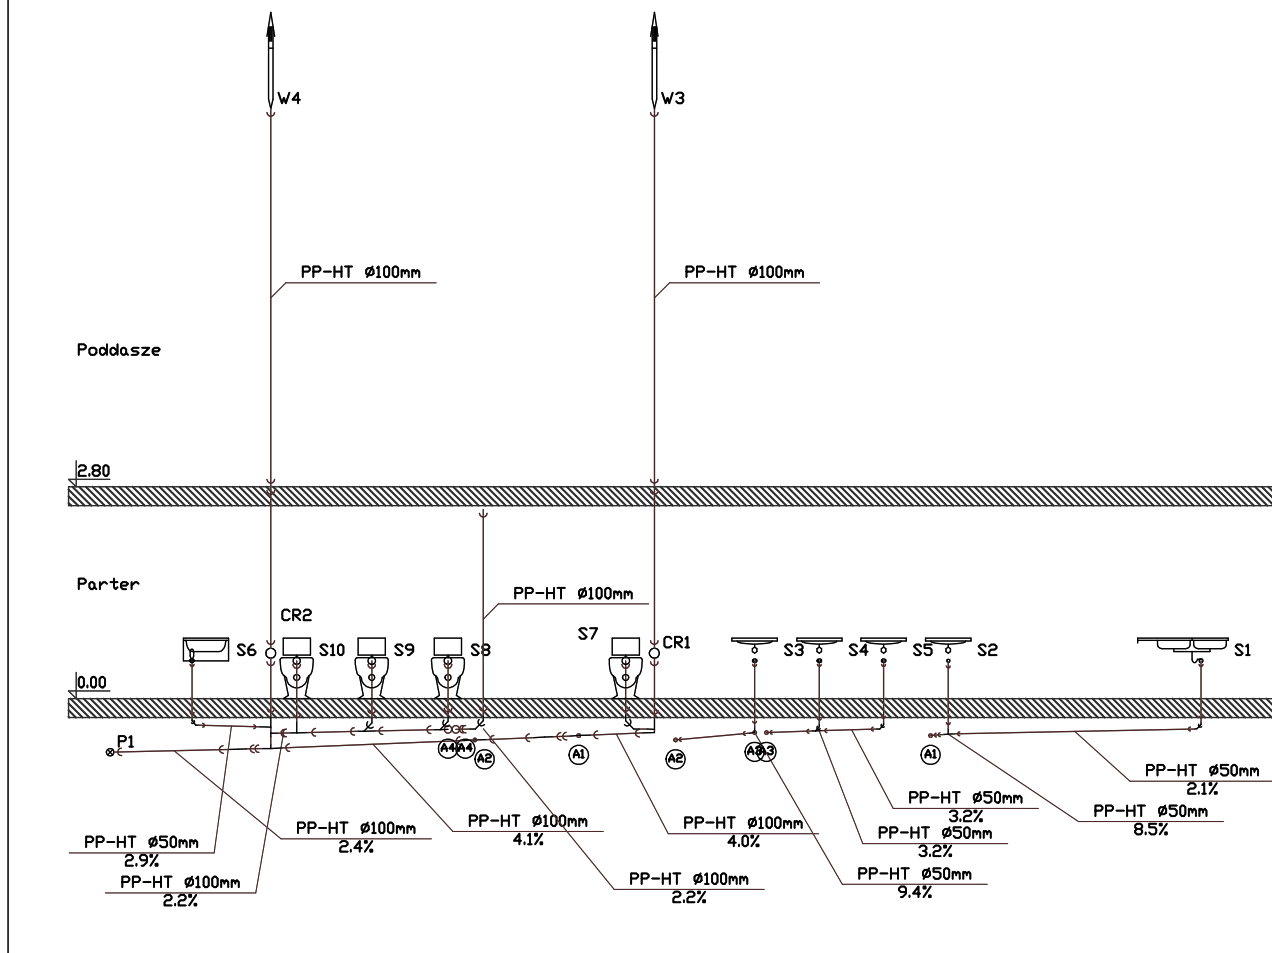

Zestawienie materiałów instalacji kanalizacyjnej

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość	Wymiary
Ścieki bytowo-gospodarcze czarne				
1	Czyszczaak	szt.	2,00	DN100
2	Odptyw przyboru - Prysznic	szt.	1,00	DN50
3	Odptyw przyboru - Umywalka	szt.	1,00	DN40
4	Odptyw przyboru - Umywalka	szt.	3,00	DN50
5	Odptyw przyboru - Ustep	szt.	4,00	DN100
6	Odptyw przyboru - Zlew	szt.	1,00	DN50
7	Rura kanalizacyjna PP-HT	m	12,72	DN50
8	Rura kanalizacyjna PP-HT	m	33,59	DN100
9	Wywiewka	szt.	2,00	DN100
10	Zawór napowietrzający	szt.	1,00	DN100
Niezgrupowane				
1	Kolano 9° PP-HT	szt.	1,00	DN100
2	Kolano 15° PP-HT	szt.	1,00	DN100
3	Kolano 30° PP-HT	szt.	1,00	DN50
4	Kolano 45° PP-HT	szt.	4,00	DN50
5	Kolano 45° PP-HT	szt.	7,00	DN100
6	Kolano 85° PP-HT	szt.	1,00	DN50
7	Kolano 90° PP-HT	szt.	1,00	DN100
8	Redukcja PP-HT DN100/DN50	szt.	3,00	DN100/DN50
9	Trójnik 45° PP-HT	szt.	1,00	DN50
10	Trójnik 45° PP-HT	szt.	3,00	DN100
11	Trójnik 90° PP-HT	szt.	2,00	DN50
12	Trójnik 90° PP-HT	szt.	6,00	DN100

LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej
Pozostałe elementy zgodnie z wykazem elementów instalacji kanalizacyjnej

UWAGI:

Przewody prowadzić min. 30 cm pod podłogą. Przewody wykonane z rur PP-HT do średnicy DN 100 oraz PVC-U dla średnicy DN 150. Piony kanalizacyjne obudować płytami G-K. Na obudowach pionów należy zamontować drzwiczki w celu dostępu do czyszczaaka.

Piony wyprowadzić ponad dach (nie dotyczy fragmentu instalacji z zaworem napowietrzającym) i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi DN 100.


Rewizje kanalizacyjne montować na wysokości ok. 60 cm ponad poziomem podłogi.

Przewód kondensatu należy podłączyć do pionu instalacji kanalizacji sanitarnej powyżej podłączenia miski ustępowej.

Pod kotłem należy zamontować syfon na odpływie skroplin.

Wykaz elementów instalacji kanalizacyjnej

Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
	Czyszczaak	CR1 CR2	2 szt.
	Prysznic	S6	1 szt.
	Punkt odpływu	P1	1 szt.
	Umywalka	S2-S5	4 szt.
	Ustep	S7-S10	4 szt.
	Wywiewka	W3 W4	2 szt.
	Zawór napowietrzający	W1	1 szt.
	Zlew	S1	1 szt.

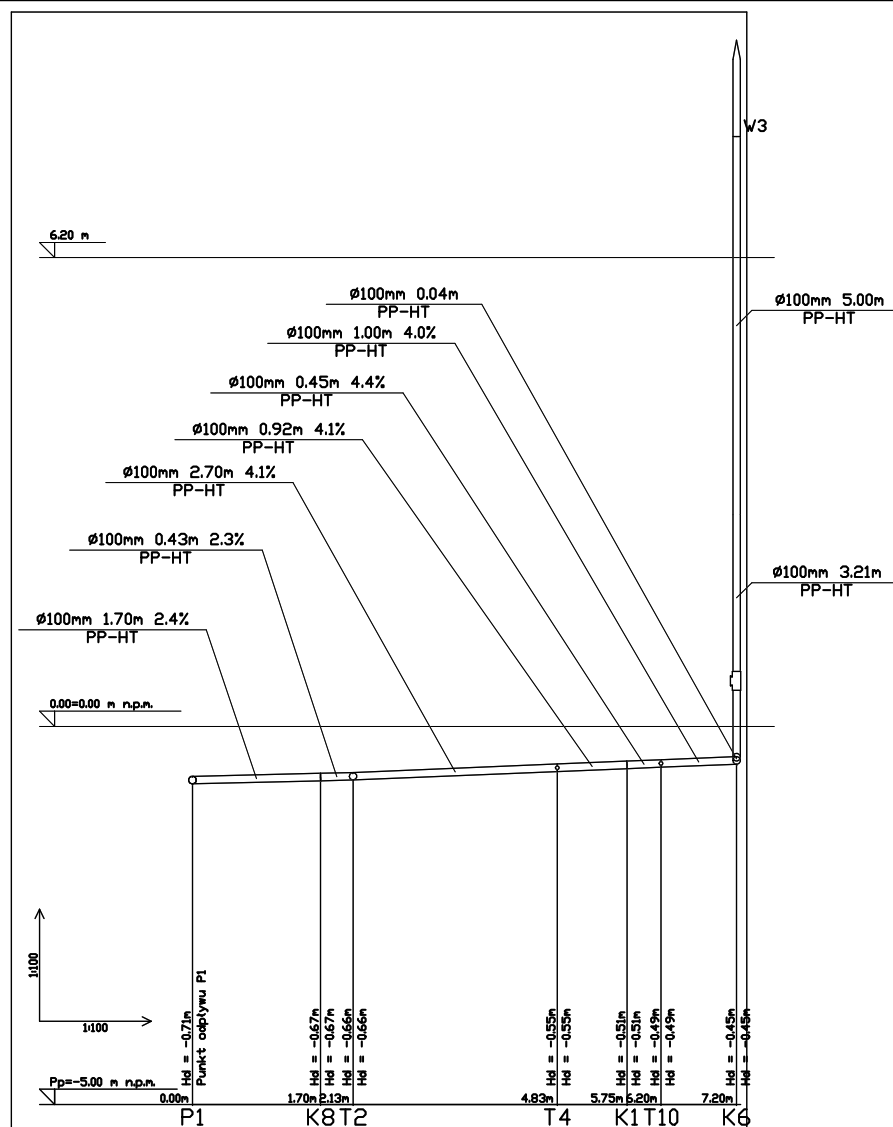

BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK
UL. A. MICKIEWICZA 41
63-840 KROBIA
www.m3kaczmarek.pl
biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT:	BUDYNEK OŚWIATY	
ADRES INWESTYCJI:	ul. Kościuszki 8, 64-125 Poniec, działka nr 1188/4	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	ROZWINIĘCIE I PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ	
SKALA: [-]	DATA: 05.2017	NR RYS. S-3
PROJEKTANT SANITARNA:	mgr inż. Eugeniusz Wilda spec. konstrukcyjno-inżynierska nr ewid. 253/75/PW spec. instalacyjno-inżynierska nr ewid. 1487/91/Lo	
ASYSTENT SANITARNA:	mgr inż. Piotr Wierzbicki	